


# COLORPLATE<sup>®</sup> - Test von Dr. Knapp mit Ionisationsstrahlungsbildern




Testbild von Leitungswasser **ohne Aufbereitung** direkt nach der Entnahme vom Wasserhahn:

Die relativ symmetrische Form des Tropfenbildes lässt eine nur schwache Polarisierung erkennen.

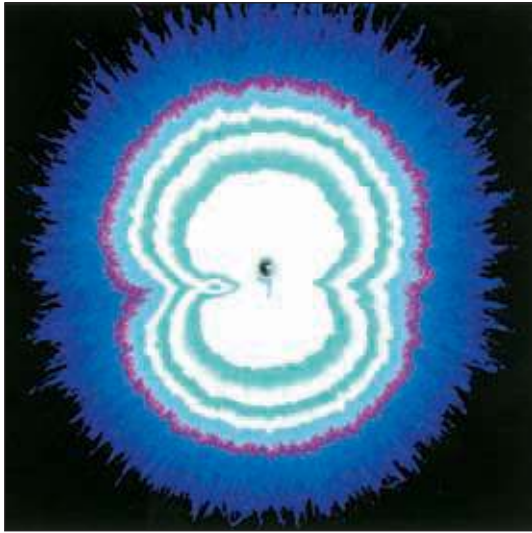


Testbild von Leitungswasser direkt **nach erfolgter UMH-Energetisierung:**

Es zeigt sich auf deutliche Weise eine **Polarisierung** (roter Bereich unten, türkis Bereich oben), was einem sehr starken bioelektrischen Feldaufbau (Zustand \*) im Wasser entspricht.

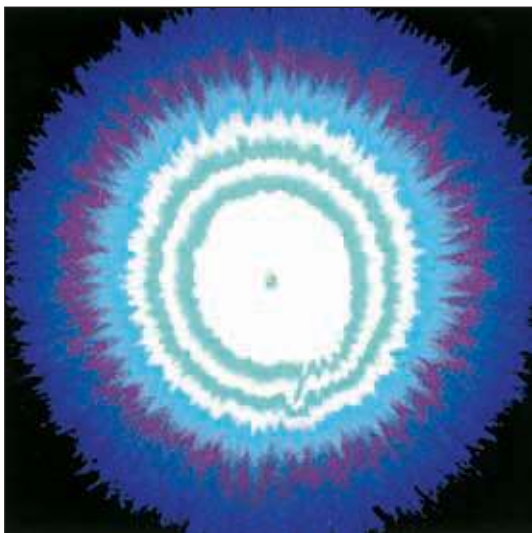

Testbild von Leitungswasser, **einen Tag nach der Entnahme vom Wasserhahn:**

In diesem Bild ist gar keine Tendenz zu einer Polarisierung mehr erkennbar.

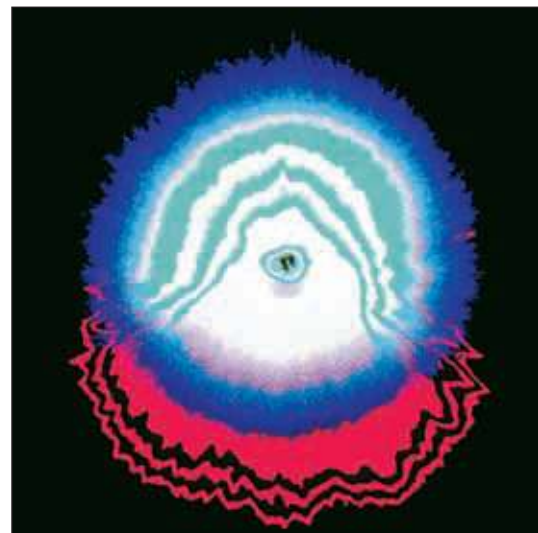

Testbild von Leitungswasser, **einen Tag nach erfolgter UMH-Aufbereitung:**

Das Ergebnis zeigt weiterhin eine starke Energetisierung des Wassers durch das UMH-Gerät. Dieser Zustand war auch noch am zweiten Tag deutlich nachweisbar.

\*) Biochemische Regulationen können in unserem Organismus nur störungsfrei ablaufen, wenn bestimmte biophysikalische Voraussetzungen im Wasser vorliegen. Dies sind insbesondere „bioelektrische bzw. magnetische Zustände“, die für den bioenergetischen Ausgleich des Organismus verantwortlich sind. Die „Vitalität“ des Wassers wird daher letztendlich vom „bioenergetischen Zustand“ desselben bestimmt. Wasser ist als Materie gleichzeitig Träger von lebenswichtiger Energie.

*Für ein gesundes Leben*

JAVEA VITAL ORGANIZACION S.L.

E-03730-Javea ( Alicante )  
Calle Rafael Alberti 25

Beratung, Planung und Ausführung biologisch-ökonomischer  
Verfahrensweisen für Industrie und Privatbedarf.

## COLORPLATE® - Testgutachten

Testgegenstand: **UMH-Einbaugerät für Wasserversorgung 3/4"**

Datum: 16.12.97

### Durchführung:

A.) Das UMH - Gerät wurde mit gutem Trinkwasser getestet:

PP-Test 1 - unmittelbar nach der Wasserentnahme mit UMH - Gerät

PP-Test 2 - die gleiche Probe nach einem Tag

PP-Test 3 - die gleiche Probe nach zwei Tagen

PP-Test 4 - die gleiche Probe nach drei Tagen

B.) Parallel wurden die gleichen Tests mit unbehandeltem Wasser durchgeführt:

PP-Test 5 - unmittelbar nach Wasserentnahme ohne UMH - Gerät

PP-Test 6 - die gleiche Probe nach einem Tag

PP-Test 7 - die gleiche Probe nach zwei Tagen

PP-Test 8 - die gleiche Probe nach drei Tagen

### Testergebnis:

A.) Das Ergebnis zeigt eine starke Energetisierung des Wassers durch das UMH - Gerät.  
Dieser Zustand war auch noch am zweiten Tag deutlich nachweisbar.

B.) Die Testergebnisse mit unbehandeltem Wasser zeigen hingegen keine zusätzliche  
Energetisierung und unwesentliche Reaktionsunterschiede.

Javea, 10.12.97



Dr. rer. nat. Dieter Knapp  
Geschäftsleitung

JAVEA VITAL ORGANIZACION S.L.

Anlage:

COLORPLATE® Testergebnisse

Geschäftsleitung: Dr. rer. nat. D. Ludwig Knapp

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2020, Folio 43, Cección 8, Hoja A-43028, Inscripción 1

*Für ein gesundes Leben*

## JAVEA VITAL ORGANIZACION S.L.

E-03730-Javea ( Alicante )  
Calle Rafael Alberti 25

Beratung, Planung und Ausführung biologisch-ökonomischer  
Verfahrensweisen für Industrie und Privatbedarf.

### Erläuterungen zum COLORPLATE® - Testgutachten

Testgegenstand: **UMH-Einbaugerät für Wasserversorgung 3/4"**

Datum: 16.12.97

Wasser ist Träger wichtiger Stoffe und Informationen für Lebewesen und Pflanzen. Die wohltuende Wirkung wie die Heilkraft guten Wassers hängt von mehreren Faktoren ab. So sind in gutem Trinkwasser beispielsweise Spurenelemente enthalten, die in einer geeigneten Konzentration, zur Regulation des Mineralstoffhaushaltes im Körper beitragen.

Biochemische Regulationen können allerdings nur störungsfrei ablaufen, wenn bestimmte biophysikalische Voraussetzungen im Wasser vorliegen. Dies sind insbesondere "bioelektrische bzw. magnetische Zustände", die für den bioenergetischen Ausgleich des Organismus verantwortlich sind. Die "Vitalität" des Wassers wird daher letztendlich von dem "bioenergetischen Zustand" des Wassers bestimmt. Wasser ist als Materie gleichzeitig Träger lebenswichtiger Energie.

Die Natur schafft diese Voraussetzungen im Wasser durch die Aktivkraft der Sonne, Bewegungsabläufe über mineralische Felder ( Steine usw.), dem Magnetfeld der Erde und anderer elektromagnetisch wirkender Phänomene.

Durch massive Umweltbelastungen, Lagerung in ungeeigneten "Silos" usw. wird dem Lebenselixier Wasser mehr und mehr seine ursprüngliche Beschaffenheit bzw. Energie entzogen. Es ist daher notwendig diese nachteilige Beschaffenheit des Wassers wieder auszugleichen. Dies kann durch speziell hierfür entwickelte, physikalisch wirkende Verfahren erreicht werden. Wir sprechen hier von "bioenergetischer Re-Vitalisierung".

Die bioenergetische Re-Vitalisierung von Wasser kann allerdings nur erfolgen, wenn die natürliche Zusammensetzung von Spurenelementen bzw. Mineralien im Wasser noch vorhanden sind. Ein destilliertes Wasser, das keine Mineralien enthält oder extrem Schadstoffbelastet ist, kann nicht entsprechend auf bioelektrische Signale reagieren.

Die COLORPLATE® - Testergebnisse, die mit dem UMH - Gerät durchgeführt wurden, zeigen, daß mit diesem Verfahren eine Re-Vitalisierung von Wasser möglich ist.



Dr. Dieter Knapp  
JAVEA VITAL ORGANIZACION S.L.